

VERBALE DI COLLAUDO

della costruzione per edificio residenziale - palazzina A5 di
proprietà

alla via E. Sticchi n. _____

Direttore lavori: ing. Luigi Sticchi

Progetto approvato con Licenza n. _____ del _____

Assuntore delle opere: _____

Denuncia Genio Civile n. 1883 del 3.11.82

Descrizione delle opere: edificio residenziale composto di scantinato per
sottonegozi e garage; piano terra per negozi e n° 1 appartamento;
1°-2°-3° piano con tre appartamenti per piano di cinque vani e
accessori. In totale n° 10 appartamenti. Struttura portante in
cemento armato e murature di tamponamento in blocchi di cemento.
Volume compreso interrato mc 9500,=
Le opere in c. a. impiegate nella costruzione sono:

- Fondazioni con plinti come da calcoli;
- pilastri e travi in spessore e scalate; UFFICIO DEL GENIO CIVILE
- solai gettati in opera H=29 cm ;
- scale, sbalzi e architravi.

Si attesta che l'opera è stata
ispezionata e trovata conforme
senza necessità di ulteriori
N.B. Per il deposito degli
atti e documenti relativi
il numero sopraindicato

VISITA DI COLLAUDO

Il giorno 19.7.83, alla presenza del proprietario, il
sottoscritto ing. Paolo Casatello da Maglie

ha effettuato la visita di collaudo. Da informazioni assunte e per dichiarazione del proprietario, duran-
te i getti non è stata fatta alcuna prova alla resistenza, però si assicura che sono stati impiegati
i materiali adatti e nella quantità richiesta; da un accurato esame non sono emerse lesioni di alcun ge-

nere. Il sottoscritto ha quindi proceduto alle prove di carico, di cui si riporta il verbale.

Conclusioni: per quanto sopra:

- visto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto approvato;
- vista la corrispondenza tra le opere eseguite ed i calcoli statici delle stesse;
- visto il buon esito delle prove di carico;
- vista la relazione finale del DD. LL.

Dichiaro collaudabili, come in effetti col presente atto collaudo, la costruzione per


edificio residenziale di proprietà

sita in MAGLIE

alla via E. Sticchi n. _____ in quanto **tutte le forze agenti**
nell'immobile nel suo complesso sono equilibrate e nello stesso esistono le condizioni generali di sicurezza che garantiscono la pubblica e la privata incolumità.

Maglie, li 20.7.83

IL COLLAUDATORE

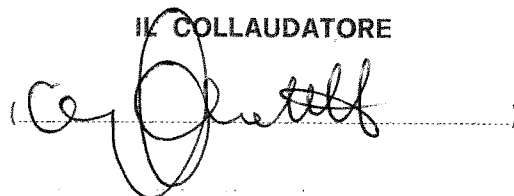

VERBALE DELLE PROVE DI CARICO

In data 19.7.83 alle ore 10,00 ed in continuazione,
nello stabile di proprietà _____

sito in Maglie alla via E. Sticchi n. _____

il sottoscritto collaudatore ing. Paolo Casatello da Maglie

ha proceduto alle prove di carico.

La struttura presa in esame è il solaio carpenteria p.t. fra le travi

624! - 625! e 628! - 629!

le cui caratteristiche sono: luce ml 6,20 - H=29 cm - continuo con altra campata.

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

LECCE

In adempimento al disposto dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971
n. 1086, il sottoscritto amministratore della

con recapito in _____

committente dei lavori relativi alla costruzione: edificio residenziale
lotto A5

comunica di aver nominato collaudatore il dott. ing. Paolo Casatello

iscritto all'albo professionale di Lecce

con il n. 319 dell'anno 1965, con recapito
in Meglie via Roma 105.

Le operazioni di collaudo dovranno essere completate entro il mese
di luglio 1983

Per tale costruzione sono stati a suo tempo depositati gli atti progettuali
all'archivio di codesto Ufficio con il seguente n.° e data:

Progetto originario n.° 1883 del 3.1.82

Per l'accettazione dell'incarico

IL COMMITTENTE

IL COLLAUDATORE

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

LECCE

PROGETTO complesso residenziale

- Proprietà _____

- Progettista e Dir. dei Lavori Ing. Luigi Sticchi

- Impresa costruttrice SANSO' EDILIZIA S.a.S. - MURO L.

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

Rif. prat. N. 1883 del 3.11.82

L'opera in oggetto è stata ultimata il giorno luglio 1983

Tutte le strutture in cemento armato eseguite per la realizzazione dell'opera, alla data odierna, si presentano in ottime condizioni; tutti i getti in calcestruzzo sono stati realizzati con le caratteristiche, le qualità e le dosature previste nella denuncia di cui sopra.


Tale stato, potrà essere confermato dal collaudo statico che sarà eseguito prossimamente.


L'immobile è stato realizzato nelle dimensioni e forme previste dal progetto esecutivo, senza apportare alcuna modifica.

In fede.

Muro Leccese, li 17.7.83

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Luigi Sticchi)




73100 LECCE
Via Tasso, 29 - Tel. (0832) 56021

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

72026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - Tel. (0831) 956857

AUTORIZZATO CON D.M. 9-1-'82 N. 22026

Data, 13.1.83

CERTIFICATO N. L034

Rifer. Archivio N. R/BA

RICHIEDENTE

CON RICHIESTA Verbale N. 13/L DEL 13.1.83

PER CONTO Proprio

CANTIERE Civ.abit. e negozi - Via E.Sticchi - Maglie(LE)

NATURA DEI CAMPIONI N° 3 provette di acciaio da barre ad aderenza
migliorata per c.a. - Diam. Nom. $\emptyset$ 20.

DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO 13.1.83 DATA PROVA 13.1.83

RISULTATI DELLE PROVE



Sigla	Diametro d* o lati della sezione mm	TRAZIONE				allungamento % su 5 d	Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		CARICO UNITARIO					
		sezione mmq	snervamento N/mm ²	rottura N/mm ²			
13/E	20.56	331.83	465.3	619.5	21	=====	
13/E	20.56	331.83	466.4	621.7	21	=====	
13/E	20.56	331.83	468.2	626.5	21	=====	
=====							

* Diametro della barra tonda equipesante.
1 Kgf = 9,81 N

Note:

LU SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO
Prof. ing. Cosma Roscignoli

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 9-1-1982 N. 22026

73100 LECCE
Via T. Tasso, 29 - tel. (0832) 5682172026 S. PANCRAZIO SAL.
Via Lecce - tel. (0831) 666857

Data, 13.4.83

CERTIFICATO N. L411

Rifer. Archivio N. R/BA

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA

Via Celentano, 34 - Bari

CON RICHIESTA Verbale N. 126/L DEL 12.4.83

PER CONTO Proprio

CANTIERE Civ.abit. - Via E.Sticchi - Maglie(LE)

Proprietà:

POSIZIONE IN OPERA (*) Getto solaio piano primo - Palazzina A5 =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 350 Kg/mc tipo cem. 425
a/c === consistenza === inerti ===

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mmq	data della confez. (*)	data della prova	massa provino Kg	resistenza unitaria MPa (**)
126/C	150	22500	30.1.83	13.4.83	7.640	24.2
126/C	150	22500	30.1.83	13.4.83	7.540	22.3
=====						=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) MPa = N/mm² = 0,102 Kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Friganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

Prova di carico: con caricamento di tufi su una fascia larga
m. 2,00 per la luce di metri 6,20 e con un carico unitario
di Kg./mq.


Osservazioni al flessimetro

flessimetro scarico	cm. <u>0,00</u>
flessimetro a carico completo	» <u>0,33</u>
flessimetro dopo 24 ore	» <u>0,36</u>
flessimetro di nuovo scarico	» <u>0,00</u>

E pertanto, essendo il valore della freccia effettiva così trovato inferiore a quella teorica (pari a cm. 0,11), si può ritenere che la struttura esaminata risponda ai requisiti richiesti.

Maglie, li 20.7.83

IL COLLAUDATORE



[Handwritten signature]